


Évaporateur

- ΔT mini °C
- ΔT maxi °C

Voir courbe ci-dessous

LIMITES ÉVAPORATEUR

La courbe ci-dessous représente les écarts de température minimum et maximum admissibles sur l'eau pure ou l'eau glycolée en fonction de la température de sortie du fluide à l'évaporateur.

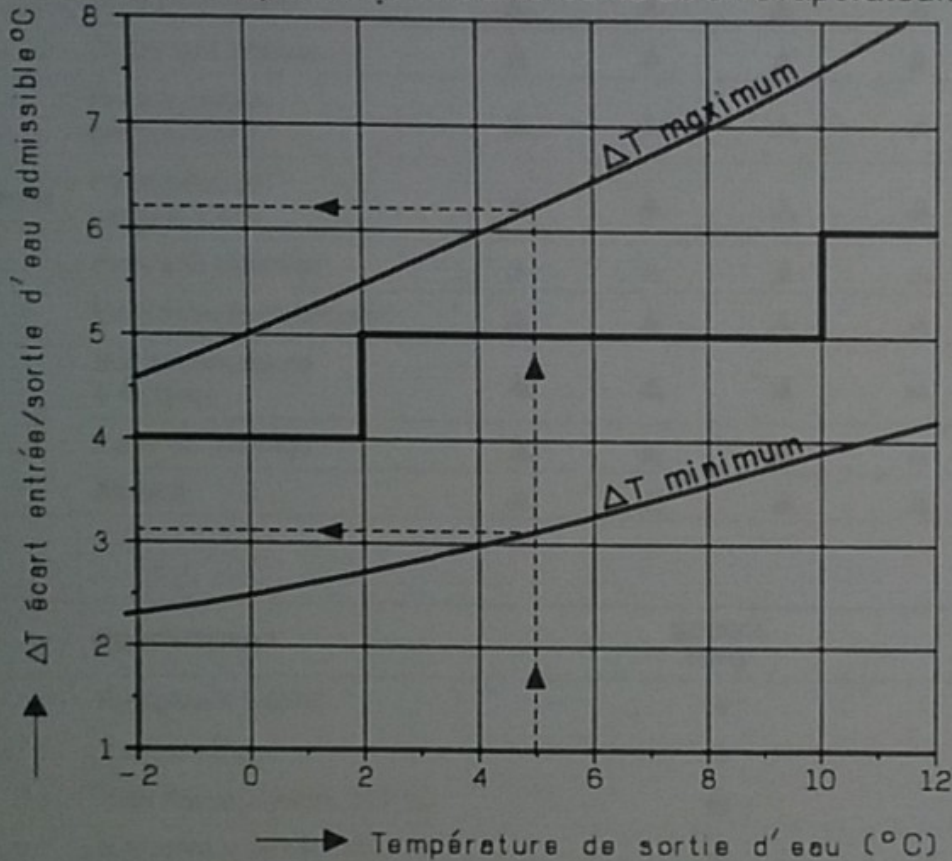

Exemple :

Pour une sortie d'eau : + 7 °C (ΔT de calcul 5 °C)

ΔT minimum : 3,4 °C

ΔT maximum : 6,7 °C

Régime d'eau : 10,4 / 7 °C

Régime d'eau : 13,7 / 7 °C

————— écart pris en compte dans les tableaux de performances